
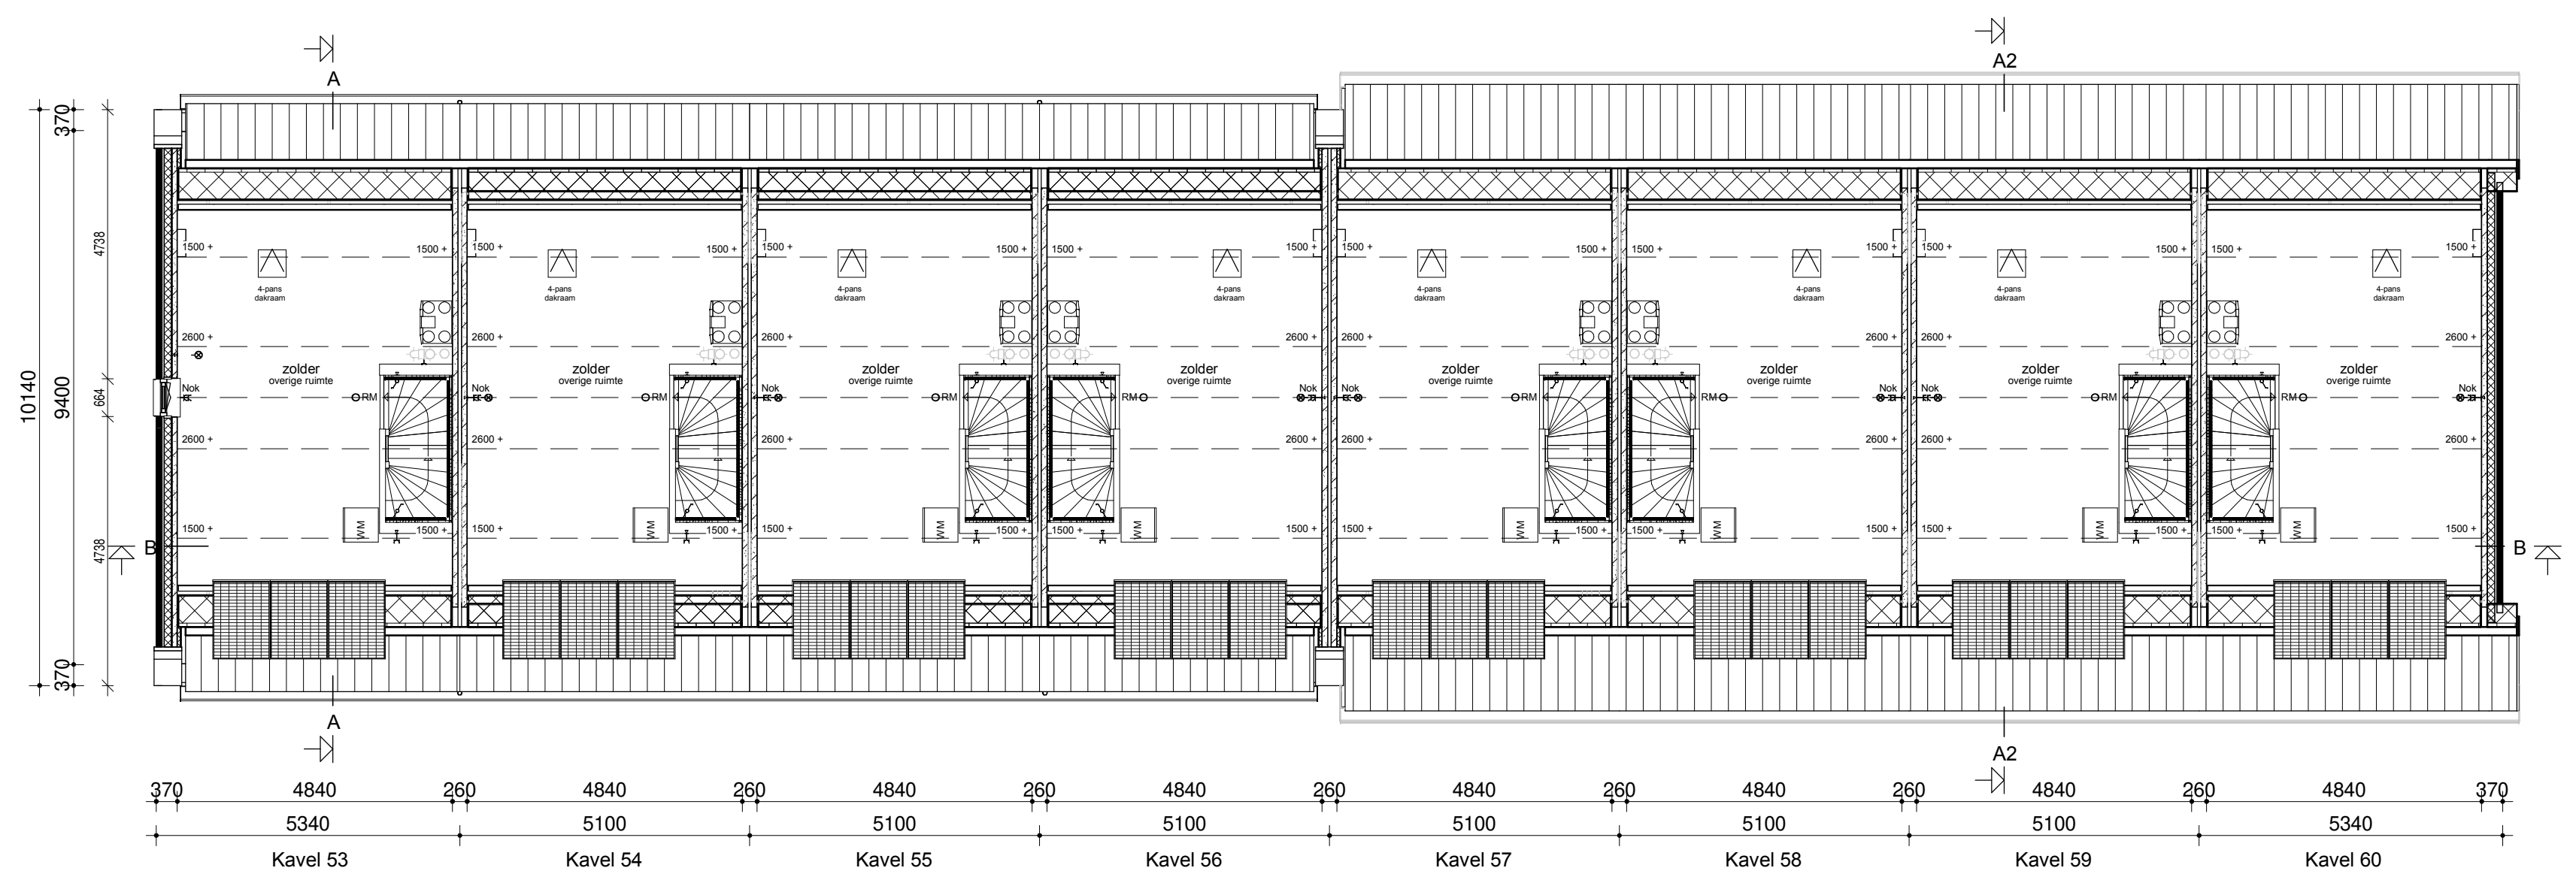
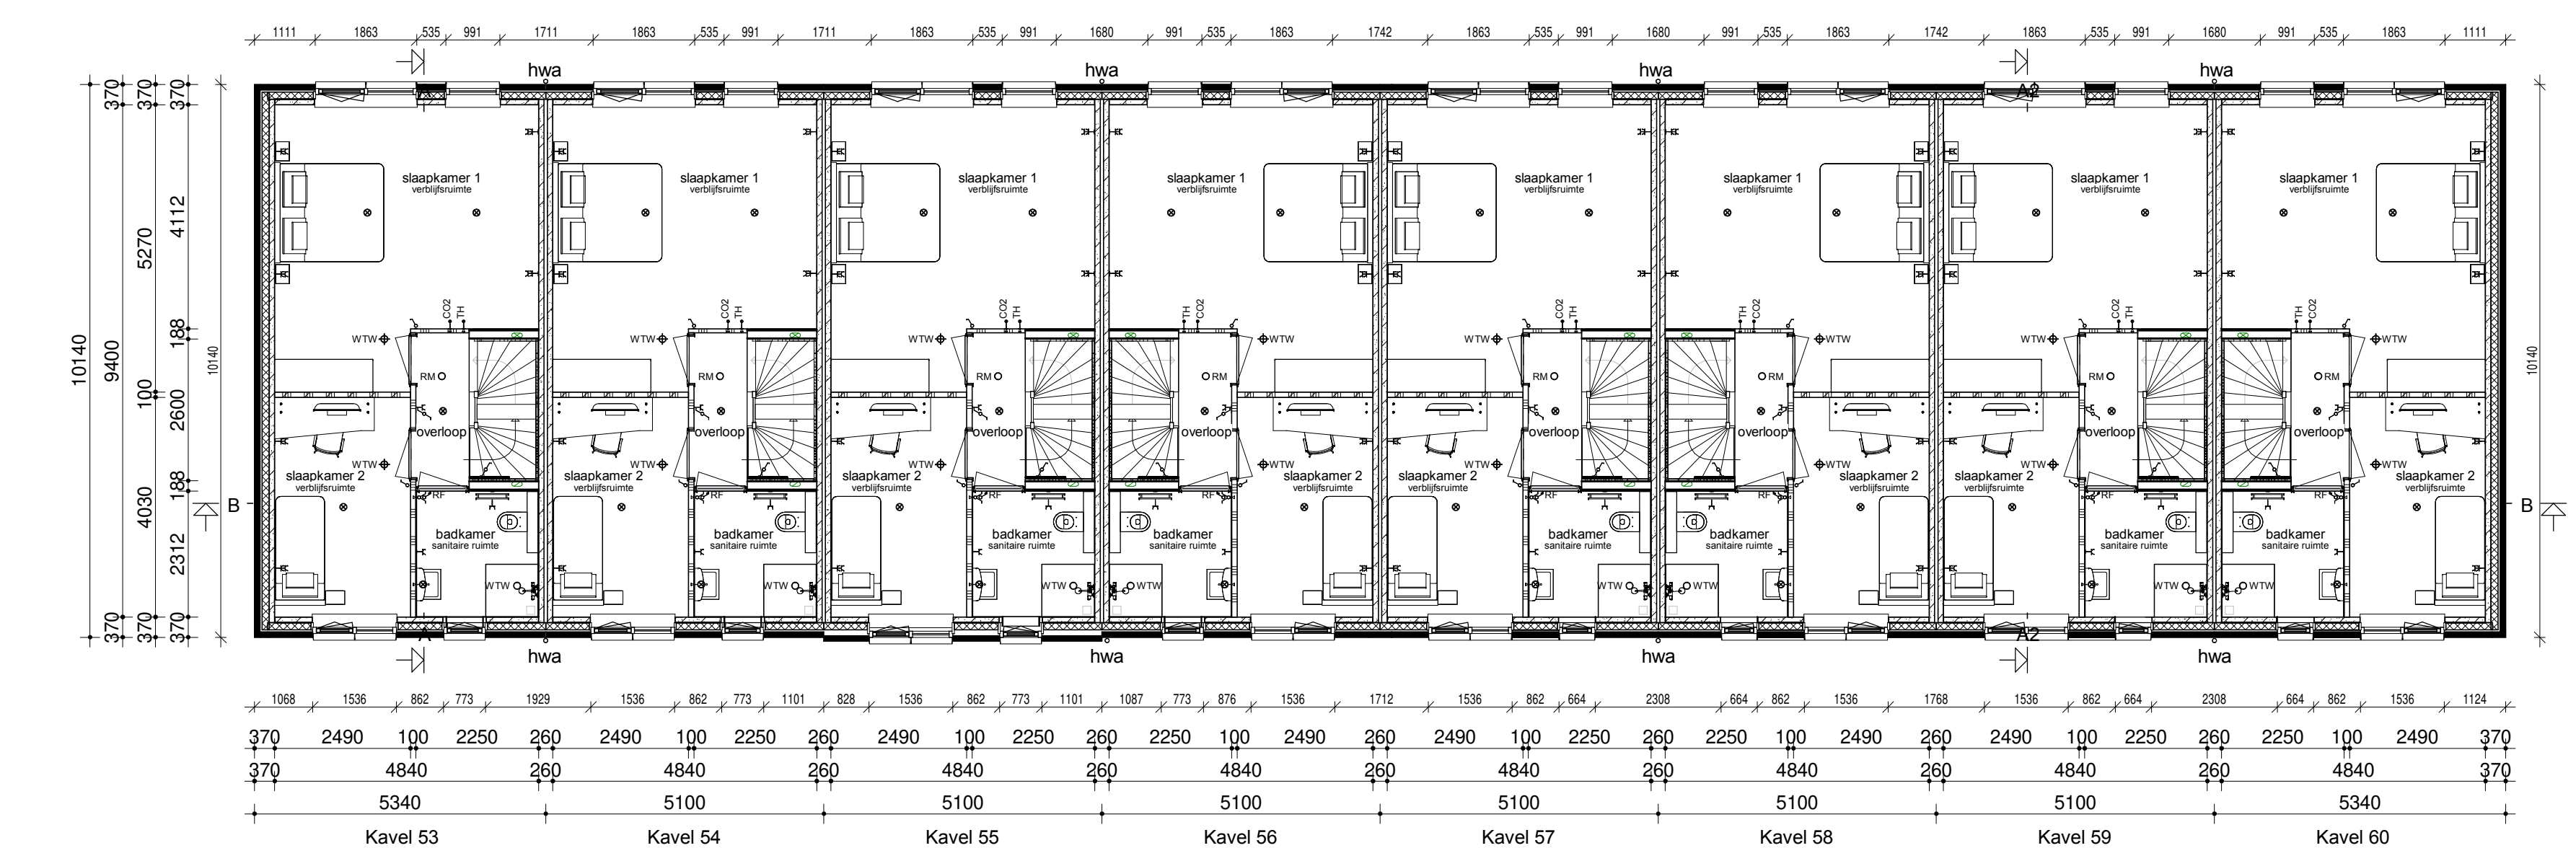
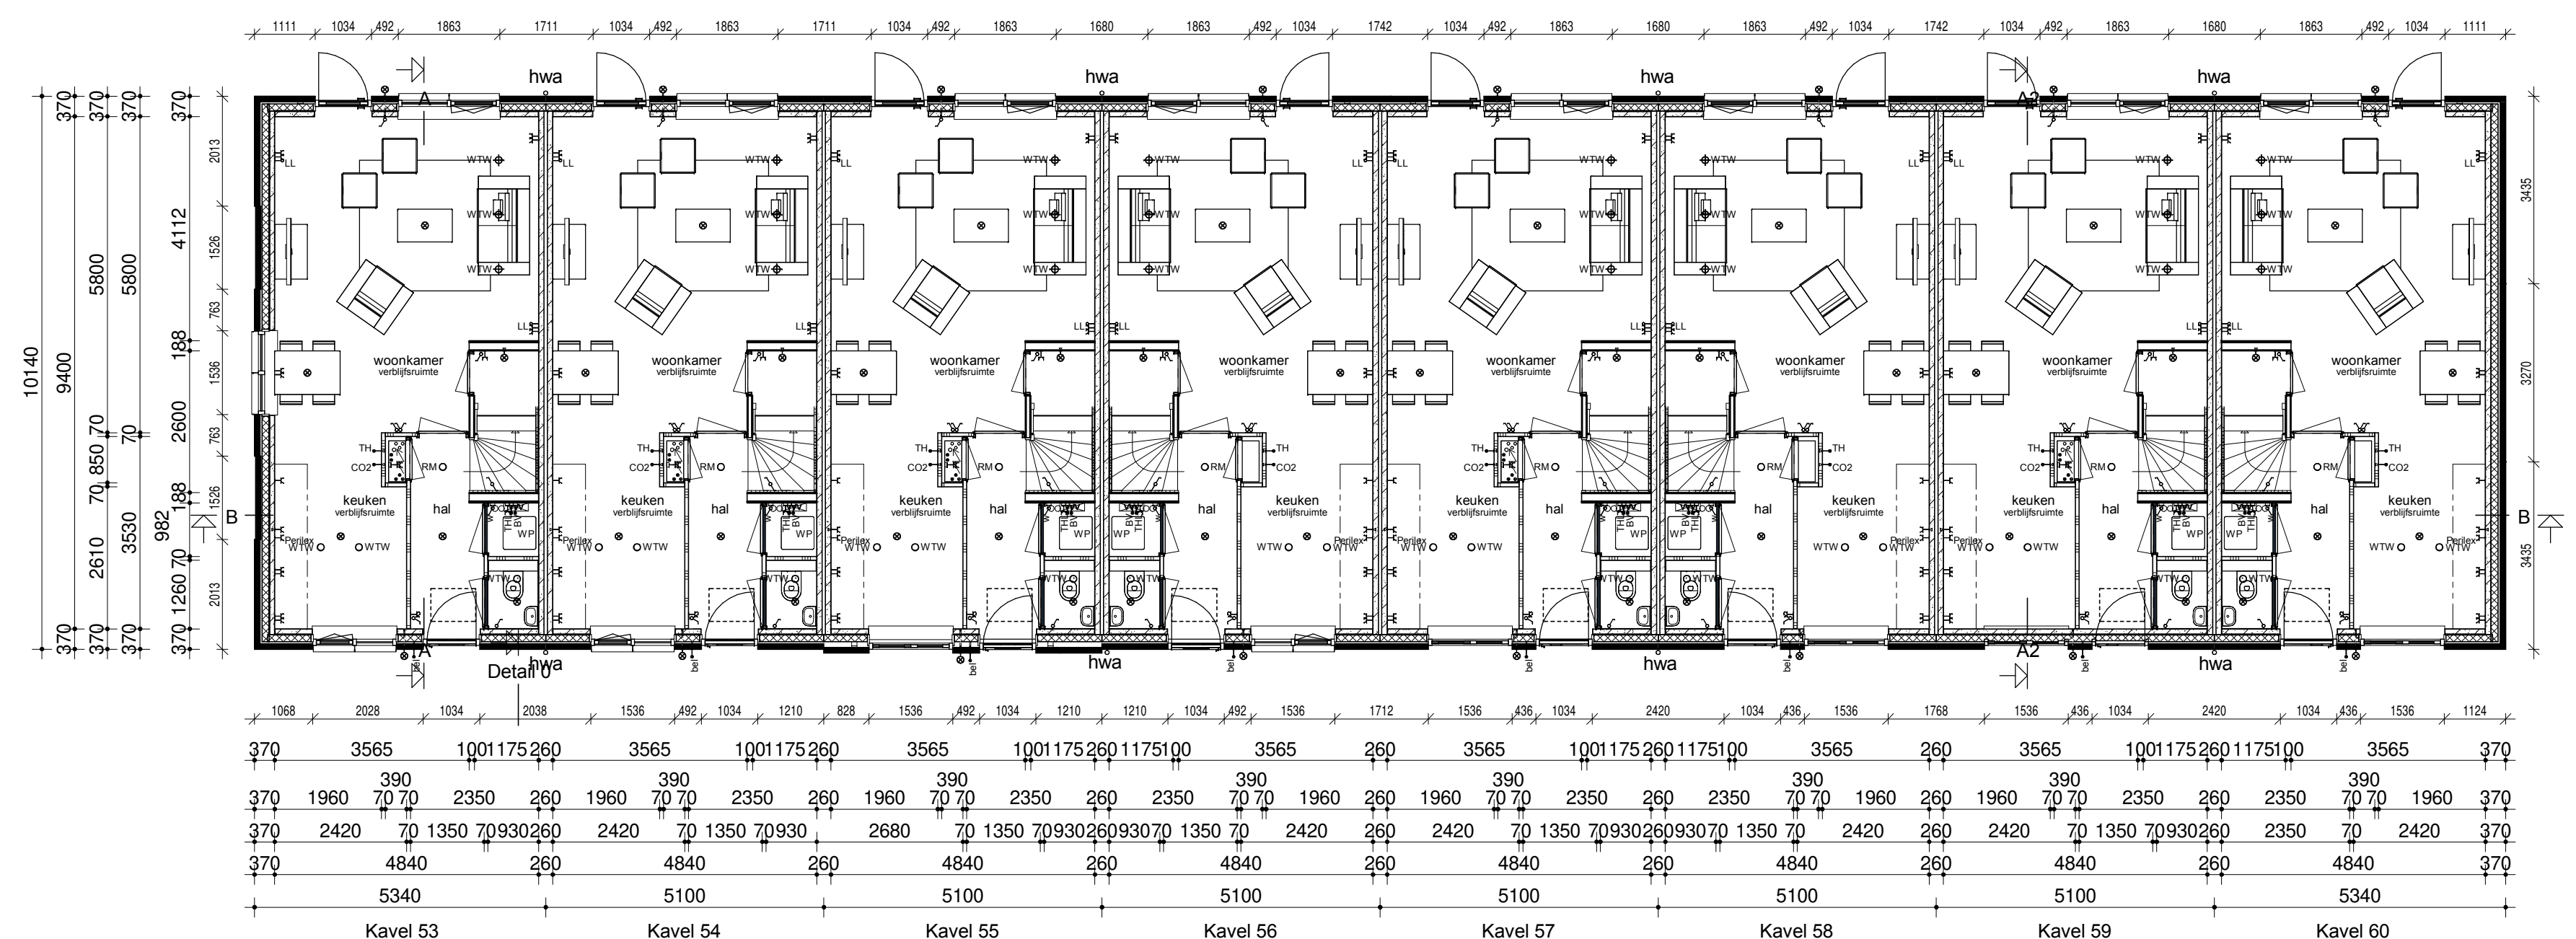


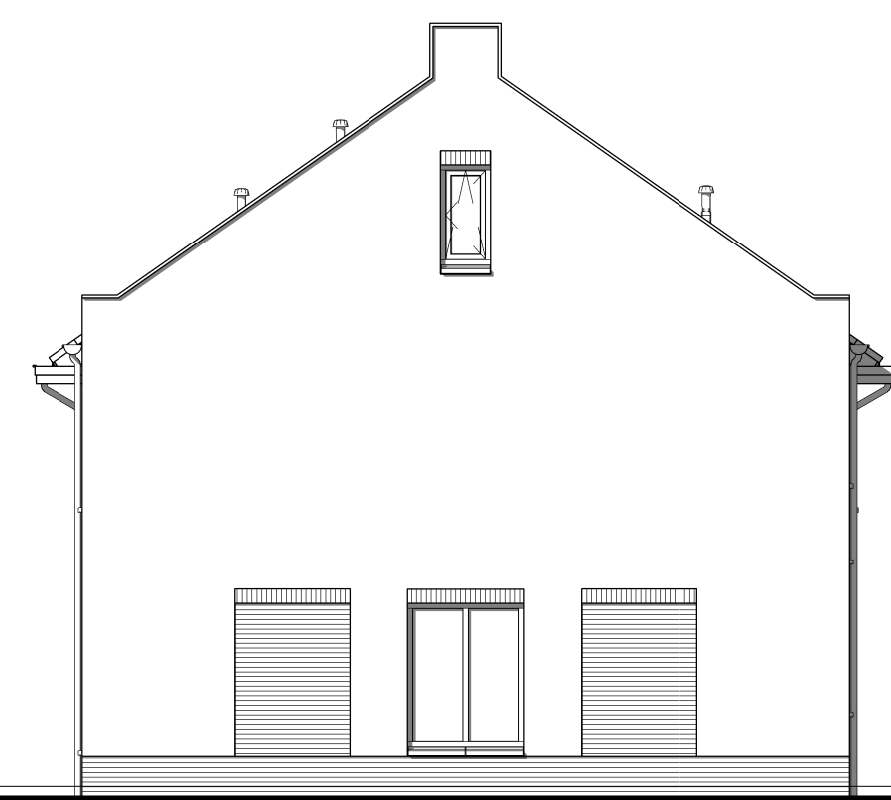

- Renvooi

-  Metselwerk
 Isolatie
 Betonnen wand
 Lichte scheidingswand
 Dragend knieschot incl. afk.
 Vloerverwarmingsverdel.
 WTW box
 Warmtepomp
 Omvormer l.b.v. PV-pane
 Meterkast
 Kruipruik
 Opstelplaats wasmachine
 Radiator

- | | |
|---|---|
|  | Enkele schakelaar |
|  | Dubbele schakelaar |
|  | Wisselschakelaar |
|  | Standen schakelaar t.b.v. ventilatiesysteem |
|  | Enkele wandcontactdoos met randlaarde |
|  | Dubbele wandcontactdoos geared (boven) |
|  | Dubbele wandcontactdoos geared (naast) |
|  | Plafondlichtpunt |
|  | Wandlichtpunt |
|  | RM |
|  | Roookmeider |
|  | WTW |
|  | WTW retourventiel |
|  | WTW inblaasventiel |
|  | TH Thermostaat |
|  | THL Thermostaatleiding |
|  | LL Loze leiding |
|  | Bel Beltdrukker |
|  | CO2 CO2 bedieningspaneel |
|  | HWA Hemelwaterafoer |

- Lege

- | | |
|-----|--|
| 1 | Het bouwen geschildt conform het huidige bouwbesluit. |
| 2 | De constructie wordt uitgevoerd volgens de tekening en berekening van de constructeur. |
| 3 | De bouwvoering wordt uitgevoerd met de volgende minimum specificaties: |
| 4 | a. Warmtebestendigheid (R _{ci}) uitscheidingsconstructies: |
| 5 | buitenwanden R _{ci} 0,24 m ² K/W zij- en BENG-bekleding |
| 6 | brede grondvloer R _{ci} 0,2 m ² K/W zij- en BENG-bekleding |
| 7 | dakconstructie R _{ci} 0,25 m ² K/W zij- en BENG-bekleding |
| 8 | b. Warmtegecoëfficiënt (U _g) uitscheidingsconstructies: |
| 9 | glas U _g 0,7 W/m ² K (triple glas) |
| 10 | c. Verwarmen / warm tapwater: Warmtepomp op specificaties van de constructeur bij de BENG-bekleding. |
| 11 | Binnenruimte geschildt conform het huidige bouwbesluit. |
| 12 | Buitenruimte: opdoelcoëfficiënt afmeting 80x20x25mm en in metelkast en taphoofd 70x20x15mm. |
| 13 | Buizen: stomp deuren afmeting 30x20x15mm. |
| 14 | De constructie wordt uitgevoerd met de volgende minimum specificaties: |
| 15 | a. Het ontwerp aanpakten op de constructie en de onderling geschiedt volgens NEN 2555. |
| 16 | T de beschrijving leggen latten en muizen. |
| 17 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 18 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 19 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 20 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 21 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 22 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 23 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 24 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 25 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 26 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 27 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 28 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 29 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 30 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 31 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 32 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 33 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 34 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 35 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 36 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 37 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 38 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 39 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 40 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 41 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 42 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 43 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 44 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 45 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 46 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 47 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 48 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 49 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 50 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 51 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 52 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 53 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 54 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 55 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 56 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 57 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 58 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 59 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 60 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 61 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 62 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 63 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 64 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 65 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 66 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 67 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 68 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 69 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 70 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 71 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 72 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 73 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 74 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 75 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 76 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 77 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 78 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 79 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 80 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 81 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 82 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 83 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 84 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 85 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 86 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 87 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 88 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 89 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 90 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 91 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 92 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 93 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 94 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 95 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 96 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 97 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 98 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 99 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |
| 100 | De verstellingsloos 1,0 verstellere kunnen worden opgevoerd. |

Bruto inhoud (BVI)		Gebruiksoppervlakt (GO)	
accort	GO1	00	45,50 m
accort	GO2	01	45,50 m
accort	GO3	02	23,99 m
			114,98 m
tw koelgroep 1	GO1	00	45,50 m
tw koelgroep 1	GO2	01	45,50 m
tw koelgroep 1	GO3	02	23,99 m
			114,98 m
tw koelgroep 2	GO1	00	45,50 m
tw koelgroep 2	GO2	01	45,50 m
tw koelgroep 2	GO3	02	23,99 m

Bruto vloeroppervlak (BVO)

tekening: opsteller: gecontroleerd:	114,26 m ²	
	oppervlakte:	114,26 m ²
	oppervlakte:	114,26 m ²
	oppervlakte:	114,26 m ²
bouwconcept:	project:	
IDENTIS	8 woningen type "Dames in 't Hof" In het plan "Rijswijk Buiten" te Rijswijk	
ROOSDOM TIJHUIS	opdrachtgever:	
ROOSDOM TIJHUIS	Roosdom tijhuis BV	
ROOSDOM TIJHUIS	onderwerp:	
ROOSDOM TIJHUIS	Bestektekening kavel 53-60	
ROOSDOM TIJHUIS	architect:	schaal:
ROOSDOM TIJHUIS	EVE Architecten	1:100
ROOSDOM TIJHUIS	datum:	tek. nr.:
ROOSDOM TIJHUIS	B. Weinreder	0-01a
ROOSDOM TIJHUIS	02-02-2021	werk nr.:
ROOSDOM TIJHUIS	485	485