




Bruto inhoud (BVI)	
Kavel 1	434 m³
Kavel 2-3	416 m³
Kavel 4	457 m³

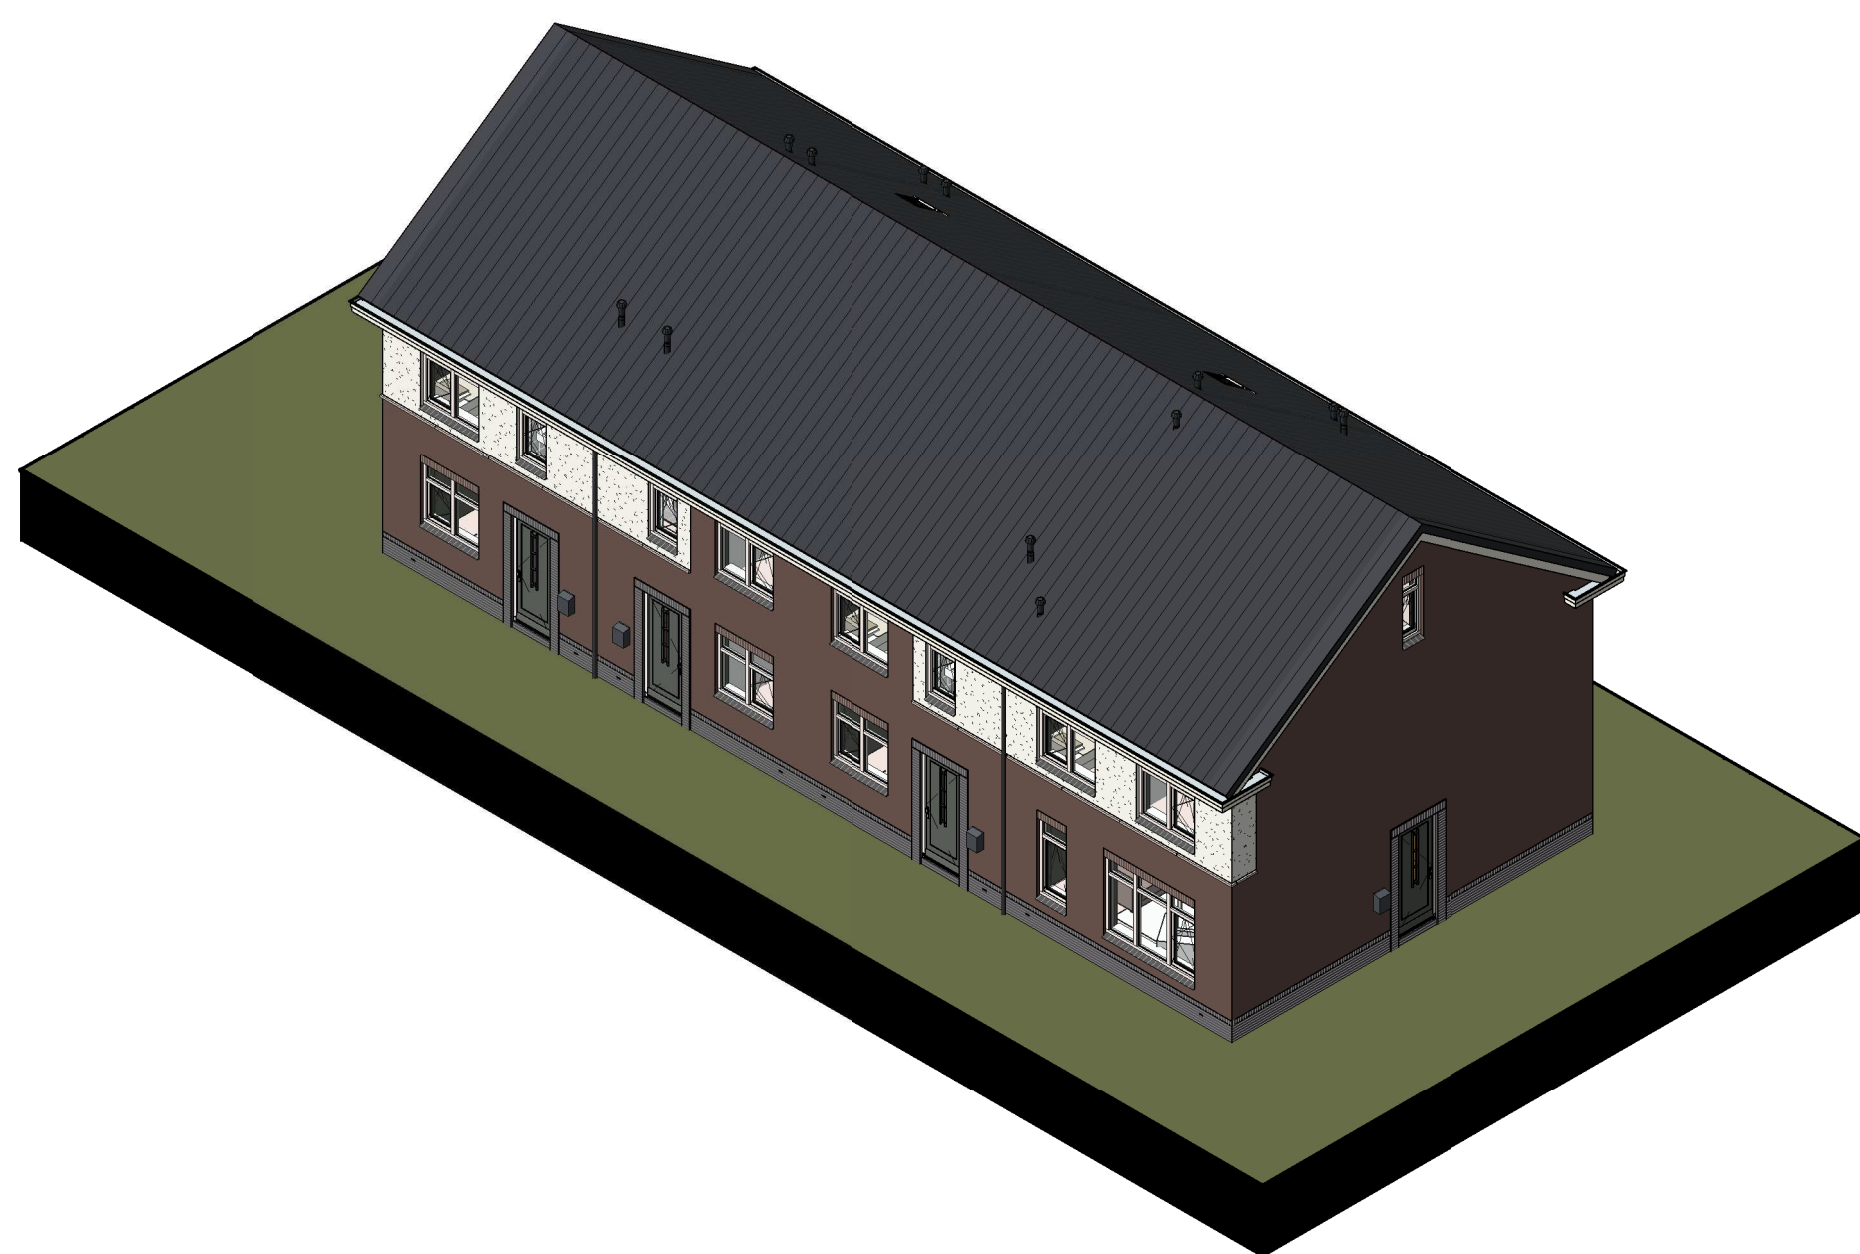

Renvooi

- | | | | |
|--|--|--|----------------------|
| | Metalwerk | | Enkele schuifraam |
| | Isolatie | | Dubbele schuifraam |
| | Betonnen wand | | Wasmachinekast |
| | Kalkzandwand | | Standaard schuifraam |
| | Lichte schiedingwand | | Enkele wandraam |
| | Dragend knieschot incl. afheembare paneel of kruis | | Dubbele wandraam |
| | Vloerverwarmingselement | | Plastisch wandraam |
| | WTW-box | | Wandpunt |
| | Wasmachinepomp incl. opslagtank | | Ruimtemeter |
| | Meterkast | | WTW bovenpunt |
| | Kruipkast | | WTW bovenpunt |
| | Opstaplaats Wasmachine | | Thermostaat |
| | Opstaplaats Wasmachine | | Thermostaatleiding |
| | Opstaplaats Wasmachine | | Loze leiding |
| | Opstaplaats Wasmachine | | Beldrukker |
| | Opstaplaats Wasmachine | | CO2 beddingpunt |
| | Opstaplaats Wasmachine | | Hemelsfeerwaterloze |

Legenda

- | | |
|-----|---|
| 1 | Het bouwen geschied conform het huidige bouwbesluit. |
| 2 | De constructie wordt uitgevoerd volgens de tekening en berekening van de constructeur. |
| 3 | De armatureerbundel (Re) wordt uitgevoerd met 250 mm. |
| 4 | De buitenwanden: Re < 4,5 m² KW, ze EPN-berekening |
| 5 | Re < 4,5 m² KW, ze EPN-berekening |
| 6 | dakconstructie Re < 6,0 m² KW, ze EPN-berekening |
| 7 | Wapeningsgraadcoëfficiënt: Re < 6,0 m² KW, ze EPN-berekening |
| 8 | gasdruk < 0,7 W/m² K (tripple glas). |
| 9 | De afvoer van warmte: Wapeningsgraadcoëfficiënt water-wa = toter 150/200 t/m² WPU 354/5/5 |
| 10 | De vloer: Wapeningsgraadcoëfficiënt: Re < 250 W/m² K |
| 11 | Binneuren: opdekken onder afmeting 880x2810 mm in bij meten en inpraktisch 730x215 mm. |
| 12 | De vloer: bestemming: stamper vloer met 250 mm. |
| 13 | Rookkleermaten worden aangeleerd op het elektrifield en onderkast gespaakt. |
| 14 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 15 | De ventilatiekleuren v.v. ventileren kruipruimte zijn muusdicht. |
| 16 | De vloer: bestemming: stamper vloer met 250 mm. |
| 17 | De vloer: bestemming: stamper vloer met 250 mm. |
| 18 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 19 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 20 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 21 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 22 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 23 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 24 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 25 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 26 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 27 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 28 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 29 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 30 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 31 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 32 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 33 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 34 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 35 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 36 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 37 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 38 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 39 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 40 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 41 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 42 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 43 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 44 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 45 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 46 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 47 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 48 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 49 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 50 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 51 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 52 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 53 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 54 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 55 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 56 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 57 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 58 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 59 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 60 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 61 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 62 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 63 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 64 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 65 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 66 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 67 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 68 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 69 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 70 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 71 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 72 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 73 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 74 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 75 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 76 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 77 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 78 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 79 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 80 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 81 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 82 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 83 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 84 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 85 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 86 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 87 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 88 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 89 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 90 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 91 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 92 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 93 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 94 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 95 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 96 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 97 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 98 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 99 | Tot het toetsen van de deuren. |
| 100 | Tot het toetsen van de deuren. |

sprinckel geoorloofd	no. ser. d.d. beschrijving afgelegen

Roosdomcamp  DOOR ROOSDOM TIJHUIS	project 4 woningen type "Vierspan" In het plan "Noorder Koeslag" te Wijhe
	opdrachtgever Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis bv
 RoosdomTijhuis RoosdomTijhuis - Tienis te polder 1 Postbus 227 4400 AB RUSSSEN TELEFOON 0465 01 60 24 TELEFAX 0465 02 00 35 E-MAIL roosdom@roosdom.nl WEBSITE www.roosdom.nl	onderwerp Bestektekening kavel 1-4
architect B. Nijland M.Sc.	school 1:100
getekend datum tek. nr.	werk nr. 5072
H. Spenkels 11-02-2019 B-01	